



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号： 第 D1501J022177-1号5(1/3)

発行日： 2016年01月25日

輸入食品等試験検査証明書

M. C. JAPAN CO., LTD. 殿

厚生労働大臣 新日本検定協会
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3-25-23
京急第2ビル

2016年01月15日、当協会にて採取した検体について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-		
品名	ワンタッチステンレスボトル用のフタ、パッキン		
届出受付番号	---	貨物の記号	NIL
輸入量	60 PS	及び番号	B/L No.2302158423
重量	0.60 kg		
船名又は航空機名	CA1061	生産国 製造所名 又は包装者名	CHINA
到着年月日	2016年01月14日		
輸入業者名	M. C. JAPAN CO., LTD.	通関業者名 電話番号	DHL JAPAN, INC. 072-456-5672
住所	OSAKA FU SAKAI SHI NISHI KU OTORIKITAMACHI 10CHO 105-3		
電話番号	072-265-4129		
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号	第 44218439040 号 2016年01月15日 第 44218417340 号 2016年01月15日		
試験検査実施施設名	SK阪神分析センター	検体採取者 (法人名)	新日本検定協会 SK阪神分析センター 前神 博司
連絡担当者名 電話番号	尾崎 正樹 06-6614-7627		
試験検査結果	次頁へ記載		

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 D1501J022177-1 号 (2 / 3)

試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結果	試験方法
1. フタ 色: 白色 材質: PP 適用規格: ポリプロピレンを主成分とする 合成樹脂製器具又は容器包装 使用温度: 100℃以下		
材質試験		
カドミウム	適	*1
鉛	適	*1
溶出試験		
重金属	適	*1
過マンガン酸カリウム消費量	適	*1
蒸発残留物(ヘプタン)	適	*1
蒸発残留物(20%エタノール)	適	*1
蒸発残留物(水)	適	*1
蒸発残留物(4%酢酸)	適	*1
2. パッキン 色: 灰色 材質: シリコンゴム 適用規格: ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装 使用温度: 100℃以下		
材質試験		
カドミウム	適	*1・2
鉛	適	*1・2
塩素	検出せず	*1・2
溶出試験		
フェノール	適	*1
ホルムアルデヒド	適	*1
亜鉛	適	*1
重金属	適	*1
蒸発残留物(水)	適	*1

*1: 食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第3のD 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)による。

*2: 平成24年12月28日厚生労働省告示第595号による。

備考: フタ(数量: 30PS、重量: 0.45kg)、パッキン(数量: 30PS、重量: 0.15kg)

以下余白

「本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。」
本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>




Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 D1501J022177-1 号 (3 / 3)

試験品写真


製品外観

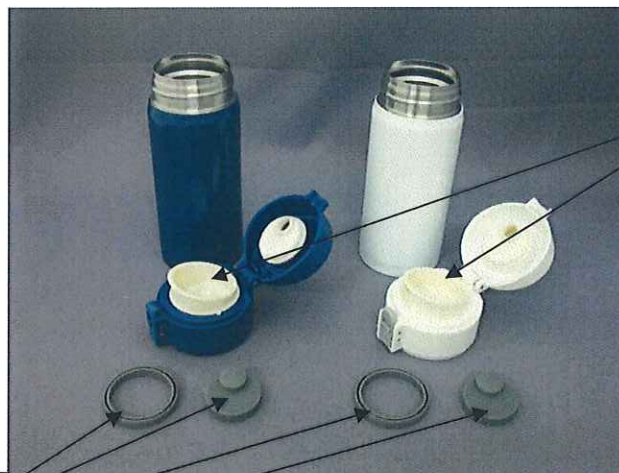

依頼者情報により
同色・同材質・同製造所

依頼者情報により
同色・同材質・同製造所

検体写真

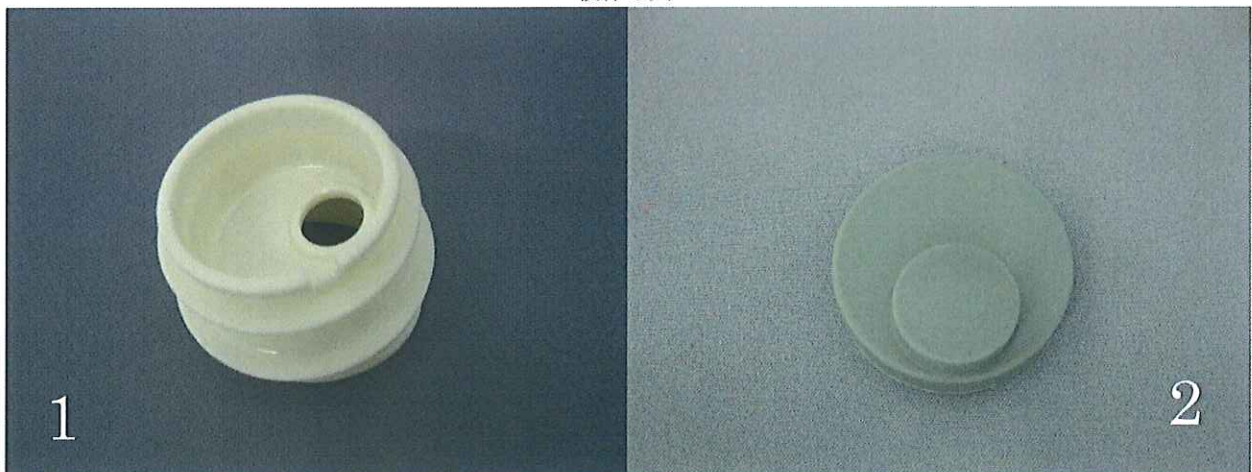

1

2

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>